



**CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a. s.**  
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt  
Certifikační orgán  
Akreditovaná zkušební laboratoř

# Protokol

o výpočtu

**č. V-076/15**

Stanovení součinitele prostupu tepla dveří  $U_D$   
podle ČSN EN ISO 10077-1

Zakázka číslo: **563 548**

Počet stran: 3  
Počet výtisků: 3  
Výtisk číslo: 2

Objednatel: **Filplast PPUH**  
**ul. 3 Maja 33**  
**48-250 Glogówek, Polsko**

Zpracovatel: **Centrum stavebního inženýrství a.s.,**  
**K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky**

Název výrobku: **Plastové dveře ze systému**  
**VEKA Softline HT 70 – Perfectline - Trendstar**

Výpočet provedl: **Ing. Vladan Panovec**

Vedoucí střediska: **Ing. Vladan Panovec**

Zástupce OS 1390: **Ing. Petr Kučera, CSc. v.r.**

Datum: **2. 7. 2015**

**centrum**  
**STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.**  
**OZNÁMENÝ SUBJEKT 1390**  
**102 21 Praha 10, Pražská 16 • DIČ: CZ45274860**

(2)

Oznámený subjekt 1390 prohlašuje, že uvedené výsledky se týkají pouze předmětu tohoto výpočtu a neznamenají schválení nebo osvědčení výrobku. Protokol o stanovení výsledku výpočtem nesmí být reprodukován bez písemného souhlasu zhotovitele jinak, než celý.

## 1. Zadání

Na základě objednávky fi Filplast PPUH byl vypracován protokol o výpočtu součinitele prostupu tepla  $U_D$ , jednokřídlových plastových dveří ze systému VEKA Softline HT 70 – Perfectline - Trendstar podle ČSN EN ISO 10077-1.

Pro tento výpočet byly použity následující podklady:

- 1.) Deklarovaná hodnota součinitele prostupu tepla rámu  $U_f$ , VEKA, Německo
- 2.) Podklad pro hodnotu  $\psi_g$  lineárního činitele prostupu tepla použitého distančního profilu Swisspacer Ultimate (Údajové listy vydané Bundesverband Flachglas e. V. in Troisdorf na základě výpočtu provedeného IFT Rosenheim podle ift-Richtlinie WA 08/1), vydaný IFT Rosenheim v dubnu 2013
- 3.) Technická dokumentace a specifikace posuzovaného výrobku od výrobce Filplast PPUH
- 4.) Hodnoty součinitelů prostupu tepla použitých izolačních skel, deklarované výrobcem Glassolutions of Saint-Gobain

## 2. Popis posouzených dveří


**Tabulka 1: Specifikace posouzených dveří**

Rám a křídlo	Rám Nr 101.209, křídlo Nr 105.232, výrobce: PPUH Filplast, Polsko; $U_f = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Zasklení	Izolační dvojsklo: $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
	Izolační trojsklo: $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Distanční rámeček	Swisspacer Ultimate: $\psi = 0,032 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ pro dvojsklo $\psi = 0,030 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ pro trojsklo

**Tabulka 2: Rozměry dveří**

Rám	1100 x 2200	mm
Zasklení	758 x 1899	mm
Plocha dveří $A_D$	2,420	$\text{m}^2$
Plocha skla $A_g$	1,439	$\text{m}^2$
Plocha rámu $A_f$	0,981	$\text{m}^2$
Délka obvodu skla $l_g$	5,314	m
Poměrná plocha rámu	40,5	%
Poměrná plocha skla	59,5	%

Obrázek 1: Řez rámem VEKA Softline HT 70 – Perfectline - Trendstar

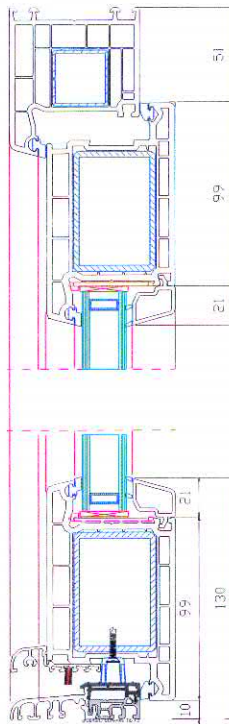

### 3. Výsledky výpočtu

Výpočet hodnoty součinitele prostupu tepla dveří  $U_D$ , vychází z normy ČSN EN ISO 10077-1 a podkladů – viz kapitola 1 a 2. Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce 3.

**Tabulka 3: Vypočítané hodnoty součinitele prostupu tepla  $U_D$  posouzených dveří**

Zasklení	$U_g$ [W/(m <sup>2</sup> .K)]	Typ distančního profilu	$\psi_g$ [W/(m.K)]	$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> .K)]	$U_D$ [W/(m <sup>2</sup> .K)]
Saint Gobain 40 mm 3 sklo	0,6	Swisspacer Ultimate	0,030	1,8	<b>1,2</b> (1,15)
Saint Gobain 36 mm 3 sklo	0,7		0,030		<b>1,2</b> (1,21)
Saint Gobain 24 mm 2 sklo	1,1		0,032		<b>1,5</b> (1,45)